

PL

ZASTOSOWANIE

Filtry wylotowe stosowane są w połączeniu z wentylatorami do chłodzenia stacjonarnych zamkniętych szaf rozdzielczych klasy ochrony I.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Uwaga: silnie zabrudzony wkład filtru prowadzi do zmniejszonej wydajności chłodzenia!

Wskazówki montażowe

Montaż dokonuje się zgodnie z rysunkiem w kolejności od 1 do 4. Wykroj montażowy w ścianie szafy (1) należy wykonać zgodnie z załączonym szablonem. Powierzchnia dokoła wycięcia musi być wolna od brudu, smaru i silikonu. Ramę nośną (2) z uszczelniającą taśmą samoprzylepną wciśka się do wycięcia w szafie. Rama ta pozostaje trwałe połączona z szafą. Przed zamontowaniem odciągnąć folię ochronną z taśmy uszczelniającej. W razie potrzeby ramę można dodatkowo przykręcić śrubami do ściany szafy. Śruby zawarte są w dostawie. Zespół nośnika wentylatora (3) wsunąć w ramę nośną i przyśrubować. Włożyć matę filtracyjną w przykrywe (4), przykrywać docisnąć, gotowe. Żebra pokrywy (4) muszą być skierowane do dołu.

Przy montażu wentylatorów EMV należy zwrócić uwagę na prawidłowy kontakt galwaniczny między wycięciem (1) a taśmą sprząszającą na ramie nośnej (2).

Działanie

Chłodzenie jest zagwarantowane jedynie w połączeniu z filtrem wylotowym (opcjonalnie z wentylatorem osiowym).

W wykonaniu standardowym powietrze przepływa z zewnątrz do wewnętrz.

Przez przekreścenie wentylatora osiowego odwrócony zostanie kierunek przepływu powietrza.

Konservacja

Należy regularnie kontrolować stopień zanieczyszczenia wkładu filtru. W zależności od sytuacji wkładu filtru wymienić, przedmuchnąć lub wytrzeć. W tym celu należy zdjąć pokrywę (4) zawsze na zaczepach.

Wyposażenie

- Filtр wylotowy
- wkład filtracyjny zapasowe
- regulator temperatury

RU

ПРИМЕНЕНИЕ

Выпусканые фильтры используются вместе с вентиляторами с фильтром для охлаждения в стационарных закрытых распределительных шкафах класса защиты I.

Указания по технике безопасности:

- Внимание: сильное загрязнение фильтровальной ткани приводит к снижению мощности охлаждения!

Указания по монтажу:

Монтаж происходит согласно рисунку в последовательности от 1 do 4. Монтажный вырез (1) в стенке шкафа проводить согласно приложенному шаблону. Заклеиваемая поверхность вокруг выреза должна быть очищена от грязи, смазки и силикона. Монтажную раму (2) с самоклеющейся контактной лентой вдавить в распределительных шкаf. Монтажная рама остается постоянно в шкаf. Защитную плёнку снять с уплотнительных полос монтажной рамы. В случае необходимости монтажную раму можно закрепить шурупами на стенке шкаfa. Крепежные винты входят в объем поставки. Корпус вентилatora (3) вставить в монтажную раму и закрепить шурупами. Фильтровальную ткань вставить в кожух (4), кожух защелкнуть, готово. Створки кожуха (4) должны показывать вниз.

При монтаже электромагнитно-совместимого выпускного вентилatora с фильтром нужно обращать внимание на хороший металлический контакт между монтажnym wyciętem (1) i kontaktno-prужiną lento na montażnej ramie (2).

Принцип работы:

Функция охлаждения гарантируется только в сочетании с выпускным фильтром (опция: с осевым вентилатором).

В стандартном варианте направление потока воздухa snarужу внутрь.


Перевернув осевой вентилator достигается изменение направления потока воздухa.

Техобслуживание:

Степень загрязнения фильтровальной ткани должна контролироваться. При надобности фильтровальную ткань обновить, проплыть или выбросить. Кожух (4), закрепленный стопорными крючками, снять.

Комплектующие:

- Выпускной фильтр
- Запасная фильтровальная ткань
- Регулятор температуры

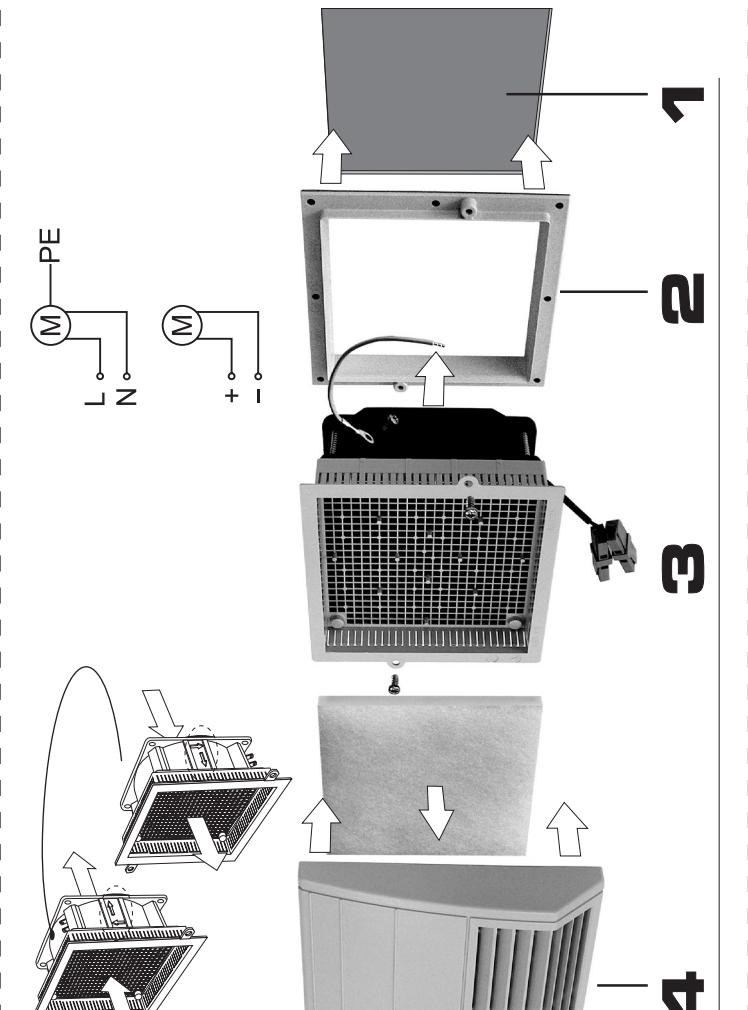

681031 05/2013 - a

STEGO Elektrotechnik GmbH - Kolpingstraße 21 - 74523 Schwäbisch Hall Germany - www.stego.de

IP55

Type FF 018

DE Kurzanleitung

EN Quick Start Guide

FR Guide de référence rapide

ES Instrucciones breves

IT Guida rapida


PT Guia de inicio rápido

SV Kortfattad instruktion

CZ Stručný návod

PL Skrócona instrukcja obsługi

RU Краткая инструкция

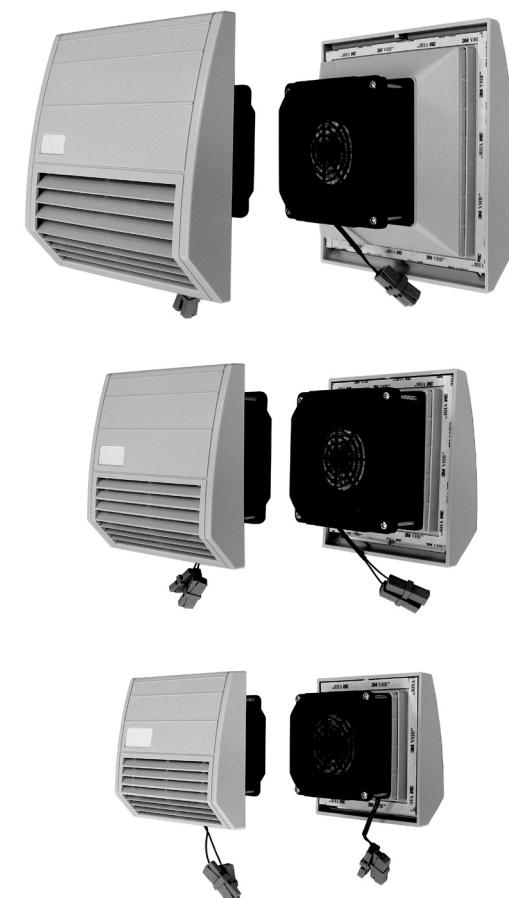

E234324



