

Stopień zabrudzenia maty filtracyjnej musi być kontrolowany. W razie potrzeby matę filtracyjną należy wymienić, przedmuchnąć lub wystukać zabrudzenia. W tym celu należy otworzyć pokrywę (4) zamocowaną za pomocą haczyka zapadkowego.

AKCESORIA

- Filt wylotowy
- Regulator temperatury

RU

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентилятор с фильтром применяется для охлаждения в стационарных закрытых электрошкафах класса защиты I. Это происходит благодаря прямой подаче окружающего воздуха, температура которого должна быть ниже допустимой температуры внутри электрошкафа. Это изделие предназначено для использования только в помещениях. При несоблюдении перестают действовать любые гарантии и ответственность изготовителя!

FPI/FPO 018...

TYPE X=7/8						□ a ⁺¹
018X0.0	AC 230V 50/60Hz	12W	L N M PE	-40 ... 70°C -40 ... 158°F	92x92	
018X0.9	AC 115V 50/60Hz	11W	L N M PE	-40 ... 70°C -40 ... 158°F		
018X0.1	DC 48V	3W	M	-20 ... 70°C -4 ... 158°F		
018X0.2	DC 24V	2,7W	M	-20 ... 70°C -4 ... 158°F		
018X0.3	DC 12V	2,6W	M	-20 ... 70°C -4 ... 158°F		
018X1.0	AC 230V 50/60Hz	19W	L N M PE	-40 ... 70°C -40 ... 158°F		
018X1.9	AC 115V 50/60Hz	18W	L N M PE	-40 ... 70°C -40 ... 158°F		
018X1.1	DC 48V	4,2W	M	-20 ... 70°C -4 ... 158°F		
018X1.2	DC 24V	4,5W	M	-20 ... 70°C -4 ... 158°F		
018X1.3	DC 12V	4,5W	M	-20 ... 70°C -4 ... 158°F		
018X2.0	AC 230V 50/60Hz	45W	L N M PE	-25 ... 50/70°C -13 ... 122/158°F	176x176	
018X2.9	AC 115V 50/60Hz	38W	L N M PE	-25 ... 50/70°C -13 ... 122/158°F		
018X2.1	DC 48V	12W	M	-25 ... 70°C -13 ... 158°F		
018X2.2	DC 24V	12W	M	-25 ... 70°C -13 ... 158°F		
018X2.3	DC 12V	12W	M	-25 ... 70°C -13 ... 158°F		
018X3.0	AC 230V 50/60Hz	64W	L N M PE	-25 ... 65°C -13 ... 149°F	223x223	
018X3.9	AC 115V 50/60Hz	81W	L N M PE	-25 ... 55/70°C -13 ... 131/158°F		
018X4.0	AC 230V 50/60Hz	95W	L N M PE	-25 ... 55/35°C -13 ... 158/95°F	291x291	
018X4.9	AC 115V 50/60Hz	90W	L N M PE	-25 ... 70/60°C -13 ... 158/140°F		

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж разрешается выполнять только квалифицированным специалистам-электрикам при соблюдении национальных требований по электроснабжению (IEC 60364).
- Обеспечьте защитные меры по VDE 0100.
- Изделие должно подключаться к сети через разделяющее устройство с разъединением на всех полюсах и с зазором в контактах не менее 3 мм в выключенном состоянии.
- Обязательно соблюдайте технические данные, приведённые на заводской табличке.
- Внимание: сильно загрязнённый фильтрующий элемент ведёт к снижению эффективности охлаждения.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж выполняется в соответствии с монтажной схемой. Вентилятор вставляется в предварительно сделанный вырез и крепится поворотными фиксаторами. При этом следите за правильной установкой фиксаторов, чтобы обеспечить надёжное крепление. После монтажа проверьте прилегание рамки вентиляторов со всех сторон. Плотность соединений в своей конструкции должен обеспечить потребитель, так как шкафы отличаются по типу и материалам. Если требуется, можно дополнительно закрепить рамку прилагаемыми винтами. С помощью шлицевой отвёртки можно открыть поворотный фиксатор.

ФУНКЦИИ


Вентилятор поставляется со стандартным фильтрующим элементом. Для пыли размером < 10 мкм рекомендуется установить фильтрующие элементы тонкой очистки. Охлаждение обеспечивается только в сочетании с выходным фильтром (опционально с осевым вентилятором).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Необходимо контролировать степень загрязнения фильтрующего элемента. По необходимости продувайте, выбивайте или заменяйте фильтрующий элемент. Для этого откройте закреплённую фиксатором крышку (4).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Выходной фильтр
- Регулятор температуры

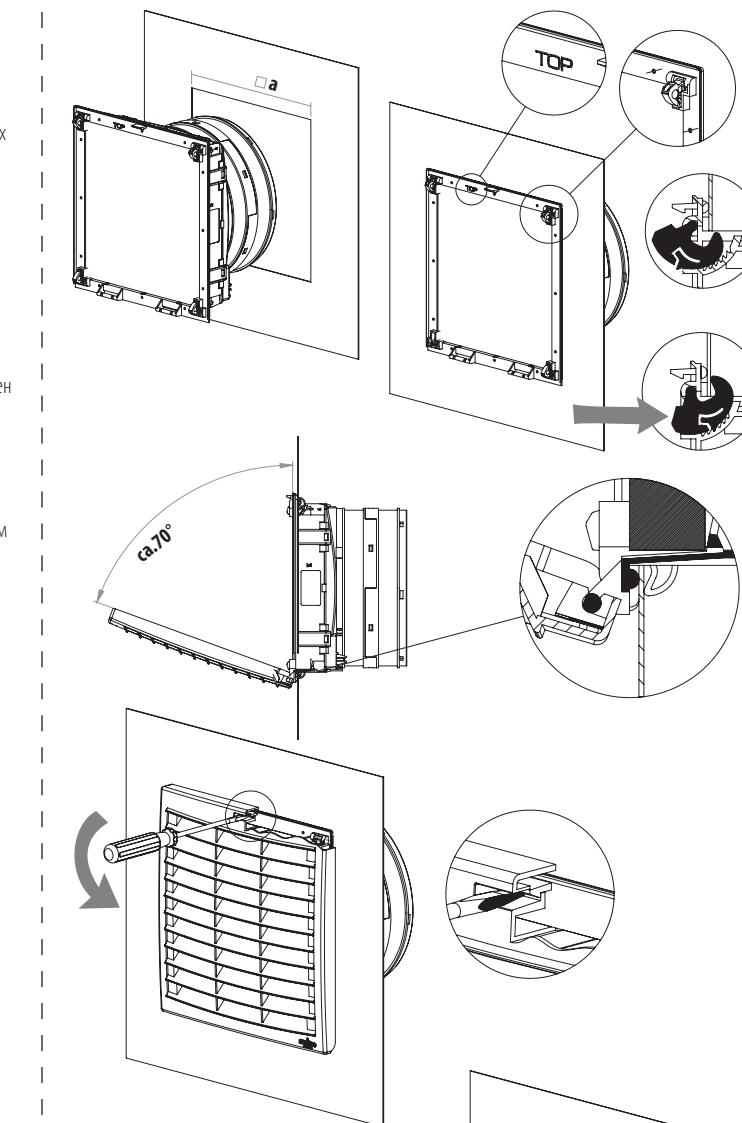

OPTIONAL FOR REMOVAL AND MOUNTING

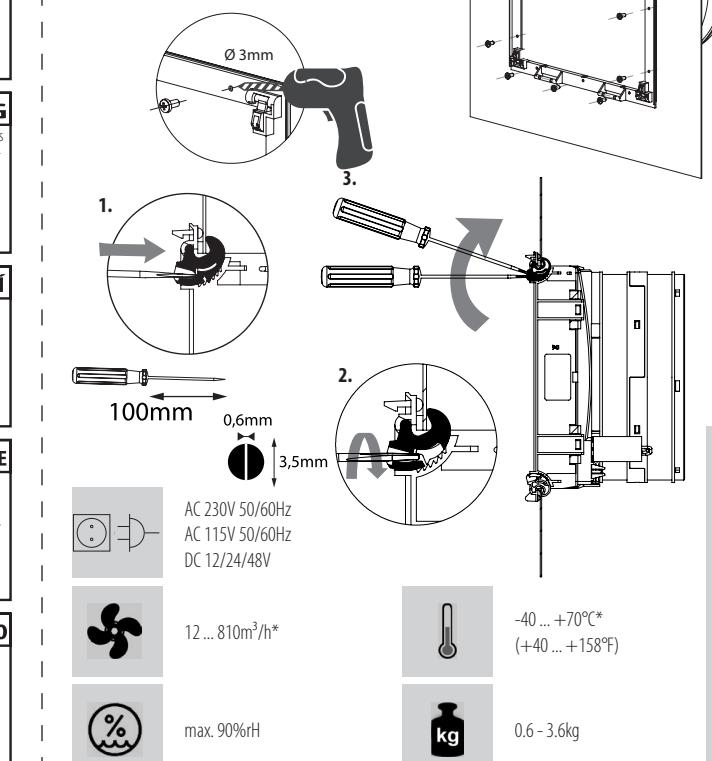

DE Kurzanleitung

EN Quick Start Guide

FR Guide de référence rapide

ES Instrucciones breves

IT Guida rapida

PT Guia de início rápido

SV Kortfattad instruktion

CZ Stručný návod

PL Skrócona instrukcja obsługi

RU Краткая инструкция



Type FPI/FPO 018

Zum späteren Gebrauch aufbewahren.
Store for use at a later date.

IP54 AC DC
11/2015 - b



