

- Svítidlo se musí instalovat napevně.
- V případě magnetického upevnění lze svítidlo umístit v rozvaděč flexibilně.
- Je nutno bezpodmínečně dodržet technické údaje na typovém štítku.
- Přístroj se nesmí opravovat.
- Svítidlo se nesmí používat jako ruční svítidlo.

Pokyny pro montáž

Při upevnění napevno ke stěně rozvaděče je zajištěna dvěma šrouby M5 buď plochou šířší stranou nebo užší stranou. Při upevnění šířší stranou, odstraňte kryt svorkovnice (a) a svítidlo připevněte pomocí šroubů I a II. V případě připevnění ze strany (užší stranou), odstraňte kryt svorkovnice (a), kryt svítidly (b) a zářivku (viz. část "Výměna zářivky"), svítidlo připevněte pomocí šroubů III a IV. Svítidlo pro 19" systémy je upevněno do 19" rámu pomocí 4 šroubů. Připojovací kabel musí být veden skrz kabelovou průchodusku zabudovanou v montážním rámu.

Elektrické připojení

- Sundejte kryt svorek (a).
- Z napájecího kabelu stáhněte max. 30 mm izolace. Připojte napájecí vodič o minimálním průřezu 1,5 mm², a maximální délce 2,5 m ke svorce, jak je naznačeno na krytu svítidla.
- Pro napájecí kabel se zemnícím vodičem "PE" musí být tento vodič alespoň o 10 mm delší než fázový vodič "L" a nulový vodič "N".
- Zajistěte kabelovou svorku a připevněte kryt svorek (a).

Pokud byl napájecí kabel dodán spolu s svítidlem, smí být tento kabel nahrazen pouze speciálním kabelem, který je dostání výlučně u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

Výměna zářivky (11W, s 2 kolíkovou paticí G23 nebo s 4 kolíkovou paticí 2G7)

- Svítidlo musí být před výměnou zářivky odpojena od napájecího napětí!
- Uvolněte šrouby (d) a odstraňte kryt svítidla (b).
- Vymějte zářivku (c) z objímky.
- Zasuňte novou zářivku do objímky.
- Znovu připevněte kryt svítidla (b) na svítidlo upevnějícími háčky a úplně zavřete.
- Utáhněte šrouby (d)

PL ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do oświetlania stacjonarnych, zamkniętych szaf rozdzielczych.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Instalacja może zostać wykonana tylko przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami zakładu energetycznego (IEC 60364).
- Należy zastosować środki ochronne wymagane przez VDE 0100.
- W przypadku lamp zamocowanych na magnes: sprawdzić, czy magnes jest wystarczająco mocny do stosowania z przewodem przyłączeniowym.
- Lampa należy zamocować na stałe.
- Dzięki zamocowaniu na magnes możliwe jest elastyczne mocowanie lampy w szafie rozdzielczej.
- Parametry techniczne, podane na tabliczce znamionowej, powinny być bezwzględnie zachowane.
- Urządzenia nie wolno naprawiać.
- Lampa nie wolno stosować jako lampy podręcznej.

Wskazówki instalacyjne

Mocuje się ją dwoma śrubami M5 od strony wąskiej lub szerokiej. Przy mocowaniu od strony szerokiej należy zdjąć osłonę (a) i przyśrubować lampę śrubami I i II. Przy mocowaniu od strony wąskiej należy zdjąć osłonę (a), zaślepkę (b), jarzeniówkę (c) (patrz „Wymiana jarzeniówki“) i przyśrubować lampę śrubami III i VI. Lampa w wykonaniu 19" mocowana jest za pomocą 4 śrub na ramach 19". Kabel zasilający należy przeciągnąć przez otwór w blasze montażowej.

Podłączenie elektryczne

- Zdjąć osłonę (a).
- Odizolować maks. 30 mm przewodu. Podłączyć przewody zasilania (min. 1,5 mm² przekrój poprzeczny i maks. 2,5 m długości) do zacisków jak oznaczono na obudowie. Powie kablach z wtyczką posiadającą przewód ochronny „PE“ musi być on przynajmniej 10 mm dłuższy niż przewody „L“ i „N“.
- Odciągnąć przewód i zamontować osłonę (a).

Jeli kabel elastyczny dostarczony razem z lampą zostanie uszkodzony, należy go zastąpić takim samym specjalnym kablem, dostarczonym jedynie przez producenta lub jego serwis.

Wymiana jarzeniówki (11W, z gniazdem dwukontaktowym G23 albo czterokontaktowym 2G7)

- Odkręcić lampę od zasilania!
- Obrócić śrubę (d) o ok. jeden obrót i zdjąć zaślepkę (b).
- Wyjąć jarzeniówkę (c) z oprawki.
- Włożyć nową jarzeniówkę w oprawkę.
- Włożyć zaślepkę (b) w obudowę aż do zahrocenia i dokładnie zamknąć.
- Dokręcić śrubę (d).

RU ПРИМЕНЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения стационарных закрытых электротехнических шкафов.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж может выполняться только квалифицированным персоналом и в соответствии с принятими национальными правилами электроснабжения (IEC 60364).
- Необходимо принять меры безопасности согласно VDE 0100.
- Для светильников с магнитным креплением необходимо убедиться в том, что магнит имеет достаточнуюдерживающую силу для данного устройства с соединительным кабелем.
- Светильник стационарно размещается на объекте.
- При наличии магнитного крепления можно разместить светильник внутри электротехнического шкафа с возможностью перемещения.
- Необходимо обязательно соблюдать технические параметры, указанные на типовой табличке.
- Не разрешается проводить ремонт устройства.
- Не разрешается использовать светильник в качестве переносного светильника.

Указания по монтажу




Она крепится на ее широкой или узкой стороне 2 шурупами M5. При креплении на широкой стороне кожух (a) снять и лампу прикрепить шурупами I и II. При креплении на узкой стороне кожух (a), козырек (b) и люминесцентную лампу (c) снять (смотри пункт «Замена люминесцентной лампы») и лампу прикрепить шурупами III и VI. Светильник 19"- эта конструкция крепится 4 шурупами на 19"-каркасе. Кабель подключения должен быть подведен через кабельный ввод на плате крепления.

Электрическое подключение

- Кожух (a) убрать.
 - Снять оболочку кабеля макс. 30 мм. Многопроволочный кабель (мин. 1,5 мм² диаметр и макс. 2,5 м длина) как и указано на держателе светильника подключить на клемму. На кабеле с вилкой соединительного шнура один кабель «PE» должен быть мин. 10 мм длинней чем фаза «L» и нулевой провод «N».
 - Установить разгрузку от усилий тяжения и закрепить кожух (a).
- Если вместе со светильником был доставлен гибкий провод, то, в случае его повреждения, он должен быть заменен только специальным проводом, который имеет производитель или сервисный заместитель.

Замена люминесцентной лампы (11Вт, с 2-штифт-цоколем G23 или с 4-штифт-цоколем 2G7)


- Светильник должен быть выключен из сети!
- Винт с потайной головкой (d) отпустить на прям. один поворот и козырек (b) снять.
- Люминесцентную лампу (c) вытащить из держателя.
- Новую люминесцентную лампу закрепить в держателе.
- Козырек (b) повесить в шкаф на крючок крепления и закрыть полностью.
- Винт с потайной головкой (d) затянуть.

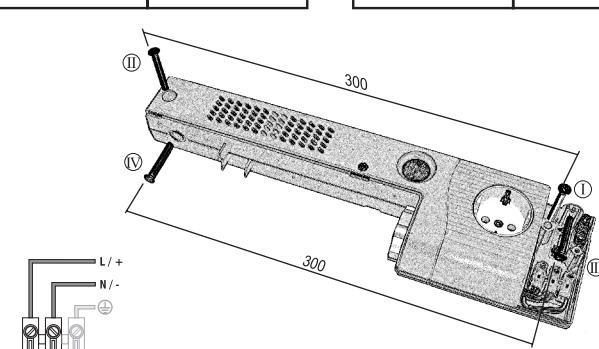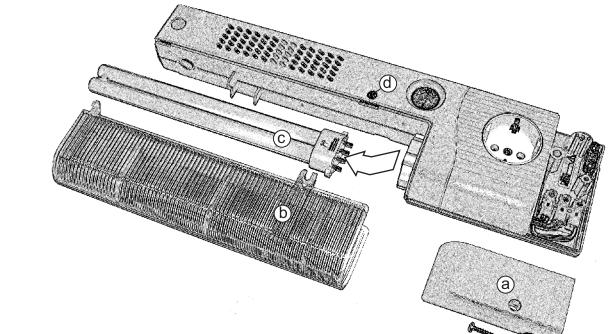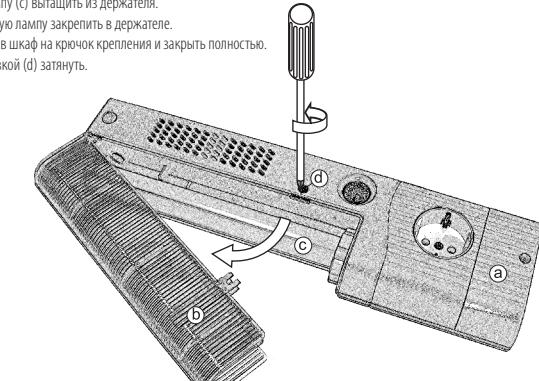

STEKO Elektrotechnik GmbH - Kolpingstraße 21 - 74523 Schwäbisch Hall Germany - www.steko.de

IP20
M5
2Nm

Type SL 025

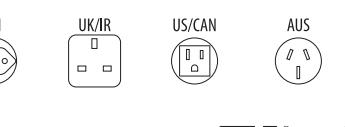



ANWENDUNG

Die Leuchte wird zur Beleuchtung in stationären geschlossenen Schaltschränken eingesetzt.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Installation darf nur von qualifiziertem Elektro-Fachpersonal unter Einhaltung der landesüblichen Stromversorgungsrichtlinien durchgeführt werden (IEC 60364).
- Die Schutzmaßnahmen gemäß VDE 0100 sind sicherzustellen.
- Bei Leuchten mit Magnetbefestigung muss geprüft werden, ob die Haltekraft des Magnets für die jeweilige Anwendung mit Anschlussleitung ausreichend ist.
- Die Leuchte muss ortsfest angebracht werden.
- Bei der Magnetbefestigung kann die Leuchte im Schaltschrank flexibel angebracht werden.
- Die technischen Angaben auf dem Typenschild sind unbedingt einzuhalten.
- Das Gerät darf nicht repariert werden.
- Die Leuchte darf nicht als Handleuchte verwendet werden.

Einbauhinweise

Sie wird an ihrer Breitseite oder Schmalseite mit 2 Schrauben M5 befestigt. Bei Befestigung an der Breitseite muss die Abdeckung (a) abgenommen werden und die Leuchte mit den Schrauben I und II angeschraubt werden. Bei Befestigung an der Schmalseite muss die Abdeckung (a), die Blende (b) und die Leuchtstofflampe (c) abgenommen werden (Vorgehensweise siehe Abschnitt „Wechseln der Leuchtstofflampe“) und die Leuchte mit den Schrauben III und VI angeschraubt werden. Eine Leuchte in 19“-Ausführung wird mit 4 Schrauben an den 19“-Rahmen angeschraubt. Das Anschlußkabel muss durch die im Befestigungsblech angebrachte Kabeldurchführung geführt werden.

Elektrischer Anschluß

- Die Abdeckung (a) entfernen.
- Zuleitung max. 30 mm abmanteln. Die Litzen der Zuleitung (min. 1,5 mm² Querschnitt und max. 2,5 m Länge) wie im Leuchtengehäuse gekennzeichnet an die Klemme anschließen. Bei Zuleitungen mit Netzstecker einen Schutzleiter „PE“ haben muss dieser min. 10 mm länger sein als die Phase „L“ und der Nulleiter „N“.
- Zugentlastung herstellen und Abdeckung (a) anbringen.

Sollte eine äußere flexible Leitung mit der Leuchte ausgeliefert worden sein, ist diese bei Beschädigung nur durch eine spezielle Leitung zu ersetzen, die ausschließlich über den Hersteller oder seinen Servicevertreter erhältlich ist.

Wechseln der Leuchtstofflampe (11W, mit 2-Stift-Sockel G23 oder mit 4-Stift-Sockel 2G7)

- Die Leuchte muss von der Versorgungsspannung getrennt werden!
- Senkschraube (d) um ca. eine Umdrehung lösen und Blende (b) abnehmen.
- Leuchtstofflampe (c) aus der Fassung herausziehen.
- Neue Leuchtstofflampe in die Fassung einstecken.
- Blende (b) in Gehäuse mit Befestigungshaken einhängen und vollständig schließen.
- Senkschraube (d) anziehen.



USAGE

The lamp is used for the illumination in stationary, closed electric cabinets.

SAFETY CONSIDERATIONS

- Installation must only be performed by qualified electrical technicians in observation of the respective national power-supply guidelines (IEC 60364).
- The safety measures according to VDE 0100 are to be ensured.
- The lamps with magnet fixing must be checked to ensure that the holding power of the magnet is adequate for the respective application with connection cable.
- The lamp must be mounted stationary.
- With magnet fixing, the lamp can be flexibly mounted in the electric cabinet.
- The technical specifications on the type plate must be strictly observed!
- The device must not be repaired.
- The lamp must not be used as a hand lamp.

Installation guidelines

It is secured broadside or edgeways with 2 M5 screws. When mounting broadside, the terminal cover (a) must be removed and the lamp screwed down with screws I and II. When mounting edgeways, the terminal cover (a), the lamp cover (b) and the fluorescent lamp (c) must be removed (see section "Replacing the fluorescent lamp") and the lamp screwed down with screws III and VI. A 19"-model lamp is screwed to the 19" frame with 4 screws. The connection cable must be guided through the cable bushing provided in the mounting plate.

Electrical connection

- Remove the terminal cover (a).
- Strip max. 30 mm of insulation from the supply line. Connect the stranded wires of the supply line (min. 1.5 mm² cross section and max. 2.5 m long) to the terminal as shown in the lamp casing. For supply lines with mains plug which have an earthed line "PE", the earthed line must be at least 10 mm longer than the phase line "L" and the neutral line "N".
- Secure in the cable clamp and mount the terminal cover (a).

If an exterior, flexible cable was delivered with the lamp, this cable may only be replaced with a special cable available exclusively from the manufacturer or its service representative, should it be damaged.

Replacing the fluorescent lamp (11W, with 2-pin-socket G23 or with 4-pin-socket 2G7)

- The lamp must be disconnected from the supply voltage!
- Loosen the countersunk screw (d) approx. one rotation and remove the lamp cover (b).
- Remove the fluorescent lamp (c) from the bulb socket.
- Mount a new fluorescent lamp in the bulb socket.
- Remount the lamp cover (b) in the casing with the mounting hooks and close completely.
- Tighten countersunk screw (d).



UTILISATION

La lampe est utilisée pour l'éclairage dans des armoires électriques stationnaires fermées.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'installation doit être faite par un personnel qualifié en électricité exclusivement, dans le respect des règlements locaux en vigueur concernant l'alimentation électrique (IEC 60364).
- Les mesures de sécurité selon VDE 0100 doivent être respectées.
- Pour les éclairages avec fixation magnétique, il convient de vérifier que la force d'adhérence de l'aimant est suffisante pour l'application prévue avec câble de raccordement.
- L'éclairage doit être monté à un endroit fixe.
- En cas de fixation magnétique, l'éclairage peut être placé en toute position dans l'armoire électrique.
- Il convient d'observer impérativement les spécifications techniques figurant sur la plaque signalétique.
- Ne pas réparer l'appareil.
- Ne pas utiliser l'éclairage comme éclairage portatif.

Conseils d'installation

L'éclairage peut être fixé à plat ou debout par deux vis M5. Pour une fixation à plat, retirer le couvercle (a) et visser l'éclairage à l'aide des vis i et II. Pour une fixation debout, retirer le couvercle (a), le cache (b) et le tube fluorescent (c) (voir paragraphe « Remplacement du tube fluorescent ») et visser le corps de l'éclairage à l'aide des vis III et VI. Dans le cas du modèle 19", l'éclairage est vissé sur les gâssières 19" par 4 vis. Le câble de raccordement doit arriver par le passe câble placé dans le serre câble.

Raccordement électrique

- Retirer le couvercle (a).
 - Dénuder le câble d'alimentation sur 30 mm max. Raccorder les fils du câble d'alimentation (section min. 1,5 mm² et longueur max. 2,5 m) aux bornes comme indiqué sur le boîtier de l'éclairage. Pour les câbles d'alimentation avec fiche secteur qui ont un conducteur de terre (protection) "PE", ce dernier doit être plus long d'au moins 10 mm que la phase "L" et le neutre "N".
 - Mettre le serre câble en place et replacer le couvercle (a).
- Si l'éclairage a été livré avec un câble externe flexible, il est possible de le remplacer en cas d'endommagement par un câble spécial, disponible exclusivement auprès du fabricant ou d'un représentant du SAV.

Remplacement du tube fluorescent (11W, avec culot à 2 broches G23 ou à 4 broches 2G7)

- Couper l'alimentation de l'éclairage !
- Desserrez la vis à tête conique (d) en tournant d'environ un tour et retirer le cache (b).
- Sortir le tube fluorescent (c) du culot.
- Insérer le nouveau tube fluorescent dans le culot.
- Remonter le cache (b) dans le boîtier à l'aide des crochets de fixation et le fermer complètement.
- Serrer la vis à tête conique (d).



APLICACIÓN

La lámpara se utiliza para la iluminación en armarios eléctricos estacionarios y cerrados.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- La instalación debe ser realizada solamente por personal electricista cualificado y cumpliendo las directivas nacionales de alimentación de corriente (IEC 60364).
- Se deben garantizar las medidas de protección según VDE 0100.
- Cuando se trate de lámparas con fijación magnética deberá comprobarse que la fuerza de retención del imán sea suficiente para la aplicación respectiva con cable de conexión.
- La lámpara debe colocarse en un lugar fijo.
- En caso de la fijación magnética, la lámpara se puede instalar de forma flexible en el armario eléctrico.
- ¡Observar estrictamente los datos técnicos en la placa de características!
- No se debe reparar el aparato.
- La lámpara no debe usarse como lámpara de mano.

Indicaciones de instalación

Puede ser fijada por el lado ancho o por el lado estrecho con 2 tornillos M5. En caso de fijación por el lado ancho, se deberá apartar la cubierta (a) y atornillar la lámpara con los tornillos I y II. En caso de una fijación por el lado estrecho se debe apartar la cubierta (a), el panel (b) y la lámpara fluorescente (c) (vea sección „Cambio de la lámpara fluorescente“) y atornillar la lámpara con los tornillos III y VI. Una lámpara de tipo 19" es atornillada con 4 tornillos al bastidor de 19". El cable de conexión deberá ser pasado por la guía de cable montada en la chapa de fijación.

Conexión eléctrica

- Apartar la cubierta (a).
- Pelar máx. 30 mm el cable de la línea de alimentación. Conectar los alambres de la línea de alimentación (mín. 1,5 mm² de sección y

máx. 2,5 m de longitud) a los bornes según la indicación en la caja de la lámpara. En líneas de alimentación con enchufe que tengan un conductor de protección "PE", este deberá ser mín. 10 mm más largo que el conductor de fase „L“ y el neutro „N“.

- Establecer el alivio de tracción y colocar la cubierta(a).

En caso de que se haya suministrado con la lámpara un conductor flexible externo, este será reemplazado en caso de daño por un conductor especial que es únicamente suministrado por el fabricante o un centro de servicio.

Cambio de la lámpara fluorescente (11W, con casquillo de 2 contactos G23 o con casquillo de 4 contactos 2G7)

- ¡La lámpara deberá ser desconectada de la tensión de alimentación!
- Aflojar el tornillo avellanado (d) dándole aprox. una vuelta y retirar el panel (b).
- Sacar la lámpara fluorescente (c) del casquillo.
- Introducir la nueva lámpara fluorescente en el casquillo.
- Colgar el panel (b) en la caja con los ganchos de sujeción y cerrar completamente.
- Ajustar el tornillo avellanado (d).



USO

La lampada viene utilizada per l'illuminazione in quadri elettrici stazionari chiusi.

NORME DI SICUREZZA

- L'installazione deve essere eseguita solo da elettricisti qualificati nel rispetto delle norme nazionali valide per gli impianti di alimentazione elettrica (IEC 60364).
- Devono essere garantite le misure di protezione secondo VDE 0100.
- Quando si tratta di lampade con fissaggio magnetico deve essere accertato che la forza portante del magnete sia sufficiente per la rispettiva applicazione con cavo di collegamento.
- La lampada deve essere montata in un punto fisso.
- Con il fissaggio magnetico, la lampada può essere collocata in modo flessibile all'interno del quadro elettrico.
- Osservare attentivamente i dati tecnici riportati sulla targhetta.
- L'apparecchio non deve essere riparato.
- La lampada non deve essere utilizzata come lampada a mano.

Norme di montaggio

L'apparecchio deve essere montato fissandolo sul suo lato largo o stretto mediante 2 viti M5. Per il fissaggio sul lato largo è necessario togliere la copertura (a) ed avvitare l'apparecchio con le viti I e II. Per il fissaggio sul lato stretto è necessario togliere la copertura (a), la mascherina (b) e la lampada fluorescente (c) (vedi sezione "Sostituzione della lampada fluorescente") ed avvitare l'apparecchio con le viti III e VI. Un apparecchio da 19" viene avvitato al rack da 19" con 4 viti. Il cavo di collegamento deve essere condotto attraverso il passacavo della lamiera di fissaggio.

Allacciamento elettrico

- Togliere la copertura (a).
- Togliere max. 30 mm di guaina isolante dal cavo di alimentazione. Collegare i conduttori della tubazione di alimentazione (sezione min. 1,5 mm² e lunghezza max. 2,5 m) ai morsetti come illustrato sulla scatola dell'apparecchio. Nei cavi di alimentazione con spina di rete con conduttore di protezione PE, quest'ultimo deve avere una lunghezza maggiore di min. 10 mm di quella del conduttore di fase L e del neutro N.
 - Montare il dispositivo antiritrazione ed applicare la copertura (a).
- Se in dotazione all'apparecchio è fornito un cavo esterno flessibile, se danneggiato quest'ultimo deve essere sostituito solo con un cavo speciale acquistabile solo dal produttore o da un centro di rappresentanza.

Sostituzione della lampada fluorescente (11 W, con zoccolo a 2 pin G23 o con zoccolo a 4 pin 2G7)

- L'apparecchio deve essere staccato dalla tensione di alimentazione!
- Allentare la vite a testa svasata (d) di circa un giro e togliere la mascherina (b).
- Estrarre la lampada fluorescente (c) dal portalamppada.
- Inserire una nuova lampada fluorescente nel portalamppada.
- Riagganciare la mascherina (b) nella scatola mediante l'uncino e chiudere completamente.
- Riserrare la vite a testa svasata (d).



UTILIZAÇÃO

A luminária é utilizada para a iluminação em quadros de comando estacionários fechados.

DICAS DE SEGURANÇA

- A instalação pode ser efetuada apenas por pessoal especializado em instalações elétricas e qualificado, sob observação das diretrizes de abastecimento elétrico características do país de localização (IEC 60364).
- As medidas de segurança conforme a VDE 0100 devem ser garantidas.
- Em caso de luminárias com fixação magnética, é necessário verificar se a força de sustentação do ímã é suficiente para a devida aplicação com cabo de conexão.
- A luminária tem que ser instalada de forma fixa num local definido.
- Em caso de fixação magnética, a luminária pode ser instalada de forma flexível no quadro de comando.
- Os dados técnicos da placa de identificação devem ser rigorosamente respeitados.
- O aparelho não pode ser consertado.
- A luminária não pode ser empregada como lámpada de mão.

Dicas de instalação

Ela é fixada com 2 parafusos M5 em seu lado mais largo ou menos largo. Para fixação com o lado mais largo, é necessário retirar a tampa (a) e aparafusar a luminária com os parafusos I e II. Para a fixação com o lado menos largo, é necessário retirar a tampa (b) e a luminária fluorescente (c) (ver capítulo „Trocá da lâmpada fluorescente“) e aparafusar a luminária com os parafusos III e VI. Uma luminária de 19" é aparafusada na estrutura de 19" com ajuda de 4 parafusos. O cabo de conexão deve ser colocado atravessando a caixa de passagem fixada na chapa de fixação.

Conexão elétrica

- Retirar a tampa (a).
 - Remover no máx. 30 mm do isolamento do cabo de alimentação. Conectar os fios do cabo de alimentação (secção reta mín.: 1,5 mm² e comprimento máx. de 2,5 m) ao borne, conforme descrito na armação da lámpada. Em caso de cabos de alimentação com conector de rede que possua condutor terra „PE“, este deve ser no mínimo 10 mm mais comprido do que a fase „L“ e o condutor neutro „N“.
 - Estabelecer o alívio de tração e recolar a tampa (a).
- Caso a luminária tenha sido fornecida junto com um cabo externo flexível, este apresentar algum defeito, somente substituí-lo por um cabo especial. Este pode ser obtido exclusivamente junto ao fabricante ou a uma assistência autorizada.

Trocá da lâmpada fluorescente (11W, com conector G23 de 2 pinos ou conector 2G7 de 4 pinos)

- A luminária deve ser separada da tensão de alimentação!
- Soltar o parafuso de cabeça chata (d) girando-o cerca de uma vez e retirar a abertura (b).
- Retirar a lâmpada fluorescente (c) da armação puxando-a.
- Engastar a lâmpada nova na armação.
- Encaixar a abertura (b) na armação com a ajuda de ganchos de fixação e fechar-la completamente.
- Aparatar o parafuso de cabeça chata (d).



APPLIKATION

Lampan används för belysning i stationära slutna elskåp.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Endast kvalificerade experter för elarbeten får utföra installation. De nationella bestämmelserna om strömförsljningen ska iakttas (IEC 60364).
- Säkerställ att skyddsägarter enligt VDE 0100 vidtas.
- För lampor med magnetinfästning ska det kontrolleras att magneten är tillräckligt stark för respektive användnings situation med anslutningsledning.
- Lampan ska monteras stationärt.
- Vid magnetinfästning kan lampan monteras flexibel i elskåpet.
- Beakta alitid av tekniska uppgifterna på märkskylden.
- Apparaten får inte repareras.
- Lampan får inte användas som handlampa.

Monteringsanvisningar


Den fästs med 2 skruvar M5 på den breda sidan. För att skrava fast lampan breda sida måste täcklocket (a) tas bort så att lampan kan skruvas fast med skruvorna I och II. När lampan ska fästs på den smala sidan måste täcklocket (a), bländskärmen (b) och lysröret (c) tas bort (se avsnitt "Byta ut ljusrör"). Fäst sedan lampan med skruvorna III och VI. Lampan i version 19" fästs med 4 skruvar på 19"-ramen. Anslutningskablar dras genom kabelföringen i fästplåten.

Anslutning av el

- Ta bort täcklocket (a).
 - Skala av den inkommande ledningen max 30 mm. Linorna i den inkommande ledningen (minst 1,5 mm² area och max 2,5 m längd) ansluts till kårmannen enligt markeringen i lampan hus. Inkommande ledningar med nätkontakt måste ha en skyddsladdare "PE". Skyddsladdaren måste vara 100 mm längre än "L"-ledaren (fas) och "N"-ledaren (nolladare).
 - Framställ dragavlastning och fäst täcklocket (a).
- När en extern flexibel ledning som har levererats tillsammans med lampan är skadad måste ledningen ersättas med en speciell ledning som endast kan fås hos tillverkaren eller dess servicerepresentant.

Byta ut ljusrör (11W, med 2-stift-sockel G23 eller med 4-stift-sockel 2G7)

- Skilj lampan från strömförsljningen!
- Dra ut skruven (d) ett varv och ta bort bländskärmen (b).
- Dra ut ljusröret (c) ur hållaren.
- Sätt in ett nytt ljusrör i hållaren.
- Haka i bländskärmen (b) i hetset med hjälp av fästkrokarna och stäng den helt.
- Dra åt skruven (d).



POUŽITÍ

Svítilna se používá k osvětlení ve stacionárních uzavřených skříňových rozvaděčích.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Instalaci směřuje provést pouze kvalifikovaný odborník při dodržení směrnic napájení el. proudem, běžným v dané zemi (IEC 60364).
- Je nutno zajistit ochranná opatření dle VDE 0100.
- U svítilek s magnetickým upevněním se musí zkontrolovat, zda je přídržná síla magnetu dostatečná pro příslušné použití s napájecím kabelem.